

Mr. Kala

STOEN  
OPERATOR

powered by e-on

## Lokalizacja złącza kablowego wraz z szafką pomiarową

Dotyczy:

Realizacji umowy o przyłączenie nr ND\KW12232\2020-ND-B\KW00002\2020 z dnia 10-10-2021r., dla budowy przyłącza elektroenergetycznego do obiektu przy ul. Leszczyńska 8, Warszawa, zawartej pomiędzy

Stoen Operator Sp. z o.o.

a Klientem

Spółdzielnia Mieszkaniowa Radna Sp. z o.o.

(imię, nazwisko lub nazwa firmy)

zamieszkałym/z siedzibą:

ul. Radna 15A w Warszawie

reprezentowanym przez:

Teresa Kowalska - Prezes Zarządu Sp. Radna

Tomasz Kowalski - Członek Zarządu Sp. Radna

na podstawie KRS 0000183500

legitymującym się dowodem osobistym seria ..... nr .....

Właściciel/współwłaściciel/użytkownik wieczysty gruntu:\*

(imię, nazwisko lub nazwa firmy)

zamieszkałym/z siedzibą:

ul. .... W .....

reprezentowanym przez:

na podstawie .....

legitymującym się dowodem osobistym seria ..... nr .....

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wybudowanie przez Stoen Operator Sp. z o.o. przedmiotowego/ych złącza/ych zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 1.

Jednocześnie zobowiązuję się do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu dla gruntu pod projektowanym przyłączem posadowionym na ww. działce na Stoen Operator Sp. z o.o. w formie aktu notarialnego (linie kablowe, złącza kablowe, złącza pomiarowe zintegrowane ze złączami kablowymi).

Uwaga:

Stoen Operator Sp. z o.o. informuje, że Klient/właściciel zobowiązany jest do przygotowania miejsca na fundament oraz wnękę dla posadowienia złączy kablowych i szafek pomiarowych zgodnie z załącznikiem nr 2. Klient/właściciel odpowiada za bezkolizyjne usytuowanie pozostałej infrastruktury na jego działce względem projektowanych złączy kablowych i szafek pomiarowych, a w szczególności szafek gazowych, które powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od złączy kablowych i szafek pomiarowych. Możliwe jest usytuowanie ww. szafek w odległości mniejszej niż 0,5m ale nie mniejszej niż 0,1 m przy zastosowaniu przegrody z materiału niepalnego (np. cegła, beton), od poziomu gruntu do wysokości co najmniej 0,5 m powyżej szafki gazowej. Głębokość przegrody powinna pokrywać całą ścianę boczną głębszej szafki. Przegrodę wykonuje Klient.

Załączniki:

1. Rysunek wskazujący lokalizację złącza/ych kablowego/ych oraz szafki/ek pomiarowej/ych.
2. Rysunek wraz z wymaganymi wymiarami wnęki.

dnia 17.01.2022 r.

T. Kowalska


(podpis klienta/właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego)

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
"RADNA"

\* należy wypełnić w przypadku, gdy Klient nie jest właścicielem gruntu

Otrzymałam  
w dniu 9-02-2022  
Prowaszyk Klaudia

## Oświadczenie lokalizacji złącza kablowego

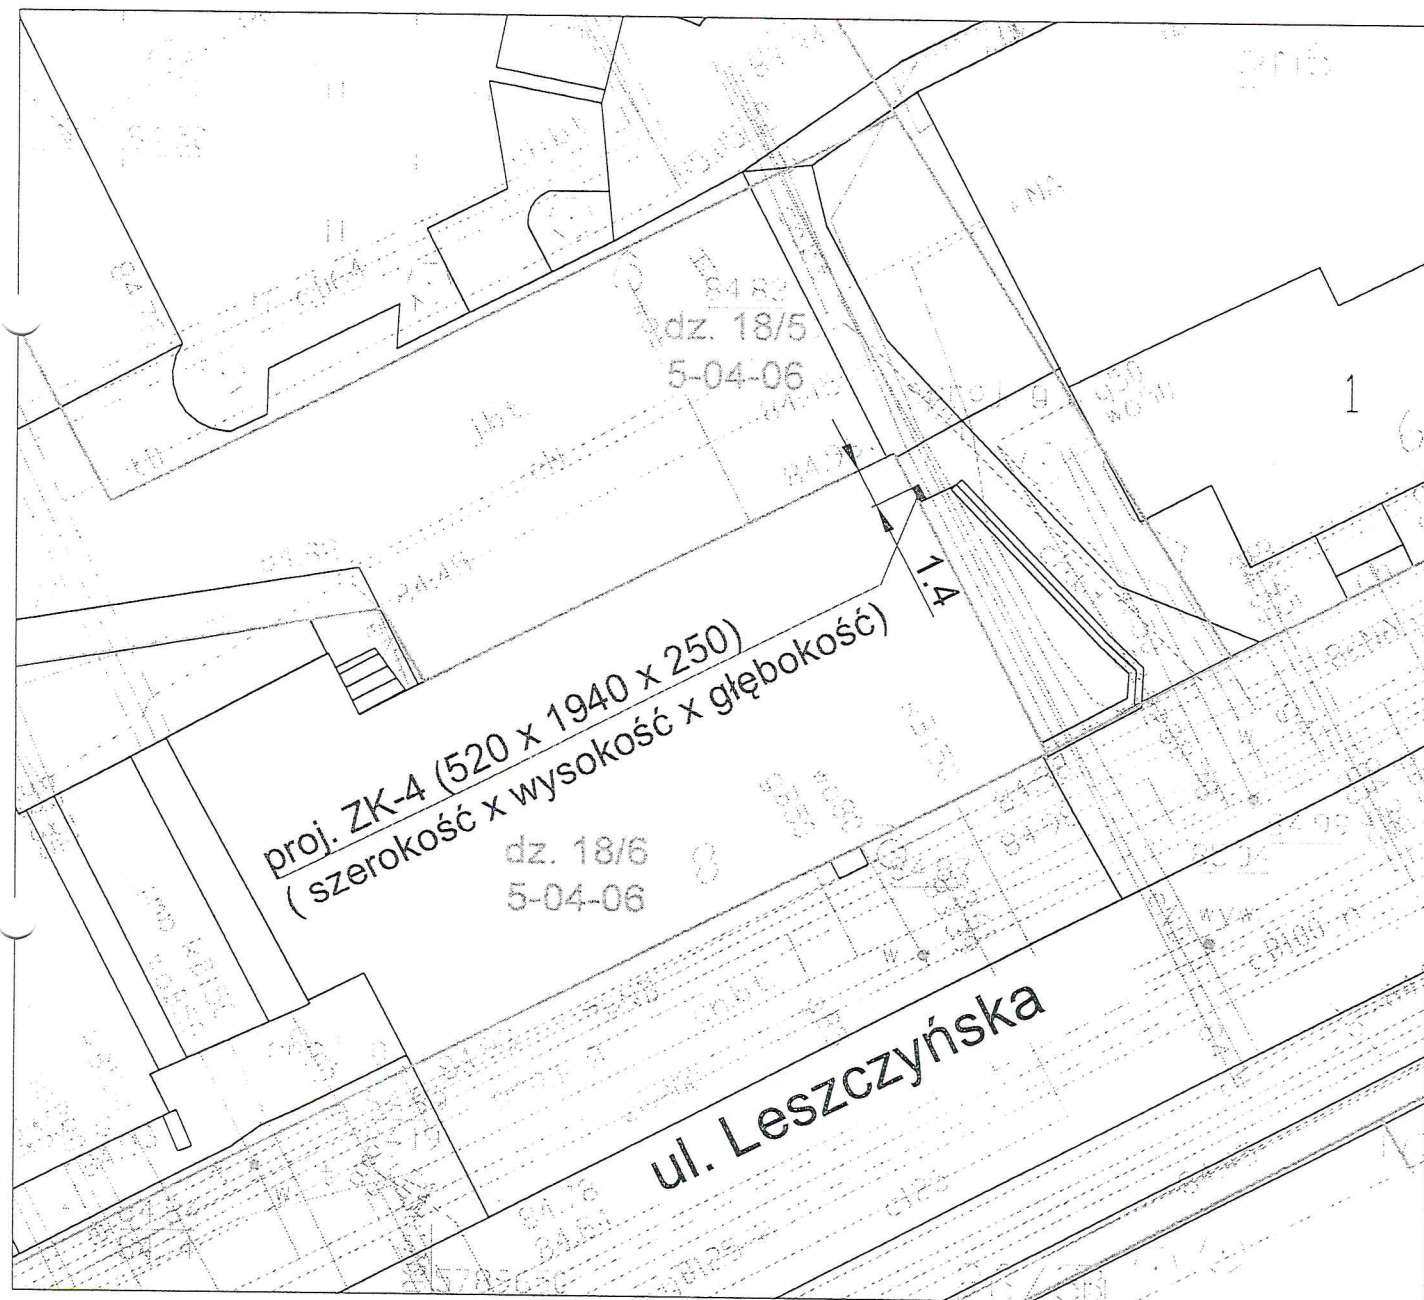


dnia. 17.04.2012 r.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
"RADNA"  
(podpis klienta/ właściciela/ współwłaściciela/użytkownika wieczystego)



## Wymiary wnętr dla typowych złączy kablowych i szafek pomiarowych

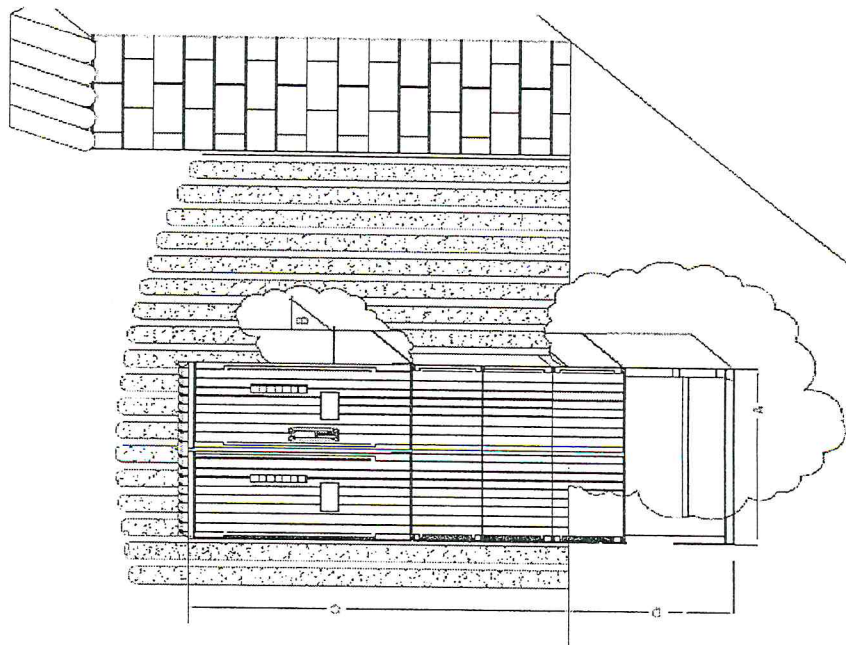

- \* niestandardowe ZK lub ZL z uwzględnieniem tolerancji na  
wnękę (wymiar złącza + 20mm)  
– wymagane uzyskanie odstępstwa NS  
A – Szerokość wnętr  
B – Głębokość wnętr  
C – Wysokość wnętr (nad ziemią)  
D – Zagłębienie wnętr (w ziemi)

Typ złącza kablowego lub szafki pomiarowej	Wymiary wnętr [mm] A x B x C x D Producent 1	Wymiary wnętr [mm] A x B x C x D Producent 2	Akceptacja wymiarów (podpis Klienta)
ZK-1	280x275x1395x585	285x275x1355x650	
ZK-21a, ZK-21-b	420x275x1395x585	420x275x1355x650	
ZK-22 złącze dwusekcyjne	820x275x1395x585	820x275x1355x650	
ZKL-1, ZKL-1 EV złącze 1-licznikowe zintegrowane	680x275x1395x585	685x275x1355x650	
ZKL-2, ZKL-2 EV złącze 2-licznikowe zintegrowane	940x275x1395x585	820x275x1355x650	
ZKL-4 złącze 4-licznikowe zintegrowane	1220x275x1395x585	1080x275x1355x650	
ZKL-4 EV złącze 4-licznikowe zintegrowane	1220x275x1395x585	1220x275x1355x650	
ZL-1 szafka 1-licznikowa	280x275x1395x585	285x275x1355x650	
ZL-2 szafka 2-licznikowa	540x275x1395x585	420x275x1355x650	
ZL-4 szafka 4-licznikowa	820x275x1395x585	685x275x1355x650	
ZPP - szafka z pomiarem pośrednim	820x275x1395x585	685x275x1355x650	
ZK-21a+2xZL-1	940x275x1395x585	1080x275x1355x650	
ZK-3	-	420x275x1355x650	
ZK-4	540x275x1395x585	550x275x1355x650	podpis: <i>[signature]</i>
ZK-6	680x275x1395x585	685x275x1355x650	podpis: <i>[signature]</i>
*			podpis: <i>[signature]</i>