


## Schemat połączeń dla oświetlenia pojedynczego stanowiska postojowego

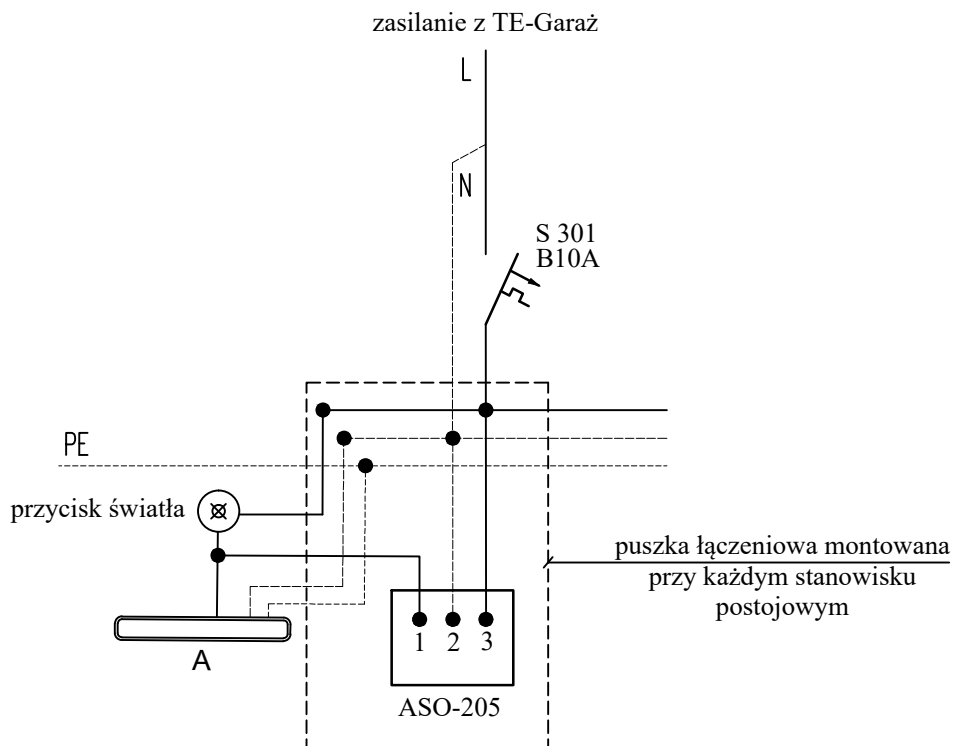

### UWAGI:

- Ze względu na montaż Automatu schodowego w puszcze łączeniowej, zastosować puszkę o wymiarach nie mniejszych niż 135x135x42mm
- Przyciski światła stosować z podświetleniem

|   |                      |                           |  |
|---|----------------------|---------------------------|--|
| Nazwa inwestycji<br><b>PROJEKT WYKONAWCZY<br/>                 MODERNIZACJI OŚWIETLENIA GARAŻU<br/>                 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym<br/>                 przy ul. Radnej 15A w Warszawie</b> |                      |                           |  |
| Inwestor<br>SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RADNA"<br>ul. Radna 15A, 00-341 Warszawa<br>NIP 525-00-12-455  |                      |                           |  |
| Generalny Projektant<br>DISS PARTNER DAMIAN SKWARNICKI<br>ul. Nocznickiego 15/9, 01-948 Warszawa  |                      |                           |  |
| Projektant  | Wiesław Jędrzejewski | Nr. upr. Wa 590/94        |  |
| Opracował   | Damian Skwarnicki    |                           |  |
|   | Karol Gocel          |                           |  |
| Sprawdzający  | Adam Skwarnicki      | Nr. upr. MAZ/0390/POOE/07 |  |
| Tytuł rysunku:<br>Schemat ideowy połączeń dla oświetlenia pojedynczego<br>stanowiska postojowego  |                      |                           |  |
| Data: 07.2022 r.  | skala -              | Rys. nr: E-3              |  |